

## SEKOLAB s.r.o.

Provoz zkušební laboratoře Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzeň

Zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4120

tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

## Protokol o zkoušce

č. 3140/25

Objednal(a): Obec Myslív, 341 01 Horažďovice  
 IČO: 255840  
 Místo odběru: Vodovod Myslív - odebráno z vodovodní baterie na sociálním zařízení č.p. 70  
 Typ rozboru: Pitná voda - krácený rozbor dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění  
 Pořadové č. vzorku: 3140  
 Způsob odběru: Prostý vzorek  
 Odběr provedla: Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o.  
 Dle SOP V2  
 Příjem provedl(a): Johannová  
 Datum odběru: 26.9.2025  
 Datum příjmu: 26.9.2025  
 Datum dokončení: 7.10.2025

| Název zkoušek                          | Jednotka  | Mezní hodnota             | Naměřeno                  | Nejistota měření | Zpracováno dle metody    |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Mikrobiologické ukazatele:</b>      |           |                           |                           |                  |                          |
| <i>Escherichia coli</i>                | KTJ/100ml | 0                         | 0                         |                  | SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1 |
| Koliformní bakterie                    | KTJ/100ml | 0                         | 0                         |                  | SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1 |
| Intestinální enterokoky                | KTJ/100ml | 0                         | 0                         |                  | SOP 24-ČSN EN ISO 7899-2 |
| Počty kolonií při 22 °C                | KTJ/1ml   | 200                       | 0                         |                  | SOP 25-ČSN EN ISO 6222   |
| Počty kolonií při 36 °C                | KTJ/1ml   | 40                        | 0                         |                  | SOP 25-ČSN EN ISO 6222   |
| <b>Fyzikálně - chemické ukazatele:</b> |           |                           |                           |                  |                          |
| Teplota *                              | °C        | dop. 8-12                 | 14,1                      |                  | SOP V2                   |
| Barva                                  | mg/l Pt   | 20                        | < 5                       |                  | SOP 15-ČSN EN ISO 7887   |
| Zákal                                  | ZF(n)     | 5                         | < 0,5                     |                  | SOP 13-ČSN EN ISO 7027-1 |
| Hodnota pH                             |           | 6,5 - 9,5                 | 6,5                       | ± 0,1            | SOP 3-ČSN ISO 10523      |
| Železo                                 | mg/l      | 0,2                       | < 0,05                    |                  | SOP 17-ČSN ISO 6332      |
| Mangan                                 | mg/l      | 0,05                      | < 0,05                    |                  | SOP 18-ČSN ISO 6333      |
| CHSK <sub>Mn</sub>                     | mg/l      | 3                         | 0,80                      | ± 20 %           | SOP 10-ČSN EN ISO 8467   |
| Amonné ionty                           | mg/l      | 0,5                       | < 0,05                    |                  | SOP 16-ČSN ISO 7150-1    |
| Dusičany                               | mg/l      | 0,5                       | < 0,01                    |                  | SOP 5-ČSN EN 26777       |
| Dusičnany                              | mg/l      | 50                        | 38                        | ± 10 %           | SOP 4-ČSN ISO 7890-3     |
| Konduktivita                           | mS/m      | 125                       | 48                        | ± 5 %            | SOP 11-ČSN EN 27888      |
| Pach při 20 °C +                       |           | přijatelný pro odběratele | přijatelný pro odběratele |                  |                          |
| Chuť +                                 |           | přijatelný pro odběratele | přijatelný pro odběratele |                  |                          |
| Chlór volný *                          | mg/l      | 0,3                       | < 0,05                    |                  | SOP V2                   |

Zkoušená voda vyhovuje Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění ve stanovených ukazatelích.

Mezní hodnota = dle Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění

Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Posouzení shody s Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění nezohledňuje nejistotu měření.

Zkouška pod označením + není posouzena

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.

Zkouška pod označením \* byla měřena na místě odběru.

Pozn.: Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem zkušební laboratoře.

Zpracoval(a): Johannová

Dne: 7.10.2025

Jiří Poupa

vedoucí zkušební laboratoře



SEKOLAB s.r.o.  
Zkušební laboratoř  
Daimlerova 1172/5, Plzeň  
tel. 377 823 323

Průvodka odběru vzorku  
Pitná voda

Pořadové číslo vzorku:

3140

Objednatel – jméno:

Otec Mysliv

Adresa:

Mysliv

IČO:

Označení a místo odběru vzorku:

podvod Mysliv

1) H<sub>2</sub>O - odebráno k podvodnímu baterii  
na sociálním zařízení d.p. 40

Způsob odběru (postup vzorkování):

a) prostý

Datum a čas odběru:

26.9.2025 / 9:30

Odběr vzorku provedl(a):

JOHANNOVA / J. Krametz

|                  |                       |      |
|------------------|-----------------------|------|
| Měření na místě: | označení vzorku       |      |
|                  | t [°C]                | 14,1 |
|                  | volný chlor [mg/l]    | <0,5 |
|                  | hodnota pH            |      |
|                  | O <sub>2</sub> [mg/l] |      |

Způsob přepravy:

autem

počet km

čas

Uchování, úprava a konzervace vzorku:

termobox

Datum předání do zkušební laboratoře:

26.9.2025

Záznamy zkušební laboratoře:

Teplota vzorku při příjmu:

4°C

SEKOLAB s.r.o.  
provoz laboratoře  
Daimlerova 1172/5  
301 00 Plzeň-Borská pole  
tel. 377 823 323, tel./fax: 377 822 029

Požadované zkoušky – typ rozboru:

Ka okl. G.H. d. 252/04 H.

Externí poskytovatel služeb:

ano - ne

Požadované zkoušky:

Podpis (razítko) objednatele:

Podpis svědka odběru vzorku:

**SEKOLAB s.r.o.**

Provoz zkušební laboratoře Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzeň

**Zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4120**

tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

**Protokol o zkoušce****č. 3141/25**

Objednal(a): Obec Myslív, 341 01 Horažďovice  
IČO: 255840  
Místo odběru: Kanalizace obce Milčice - VKV  
Pořadové č. vzorku: 3141  
Způsob odběru: Směsný vzorek typ A  
Druh vzorku: Odpadní voda  
Odběr provedla: Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o.  
Příjem provedl(a): Johannová

Datum odběru: 26.9.2025  
Datum příjmu: 26.9.2025  
Datum dokončení: 8.10.2025

dle SOP V 1

| Název zkoušek             | Jednotka | Naměřeno | Nejistota měření | Zpracováno dle metody     |
|---------------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|
| BSK <sub>5</sub>          | mg/l     | 8,5      | ± 20 %           | SOP 1 - ČSN EN ISO 5815-1 |
| CHSK <sub>Cr</sub>        | mg/l     | 31       | ± 15 %           | SOP 2 - ČSN ISO 15705     |
| Nerozpuštěné látky 105 °C | mg/l     | 11       | ± 15 %           | SOP 8 - ČSN EN 872        |

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Zkouška/odběr pod označením + není posouzen(a)

Zkouška pod označením \* byla měřena na místě odběru.

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.


**Poznámka:**

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem zkušební laboratoře.

**Zpracoval(a)** Kopačková**Dne:** 8.10.2025

Jiří Poupa  
vedoucí zkušební laboratoře

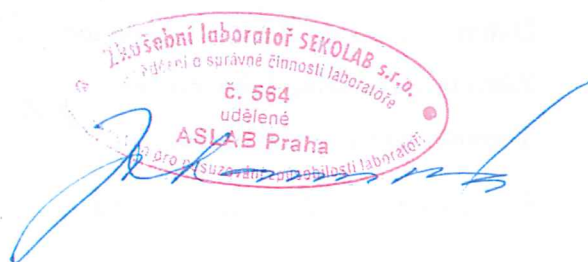

|                                                                                              |                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>cSEKOLAB s.r.o.</b><br>Zkušební laboratoř<br>Daimlerova 1172/5, Plzeň<br>tel. 377 823 323 | <b>Průvodka odběru vzorku</b><br><b>Odpadní voda</b> | Pořadové číslo vzorku:<br><b>3141</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Objednatel – jméno: **Okc Mysliv**

Adresa: ..... IČO: .....

Označení a místo odběru vzorku: **kanalizace Mlýnská**

**1) VKV**

Způsob odběru: a) prostý vzorek ☒ b) směsný vzorek typ A c) směsný vzorek typ B

Použité zařízení: ☒ a) ruční odběr b) automatické odběrové zařízení č.:

Datum odběru: **26.9.2025**

Čas odběru: **9h - 11h**

Odběr vzorku provedl(a): **JOHANNIOVA Plamena**

Klimatické podmínky: **stlačeno, SK**

| Měření na místě:          | měření č. 1 | měření č. 2 | měření č. 3 | měření č. 4 | měření č. 5 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ČOV odtok<br>teplota [°C] |             |             |             |             |             |
| ostatní měření            |             |             |             |             |             |

Způsob přepravy: **autem** počet km ..... čas .....

Uchování, úprava a konzervace vzorku: **chladem**

Datum předání do zkušební laboratoře: **26.9.2025**

Záznamy zkušební laboratoře:

Teplota vzorku při příjmu: **4°C**

**SEKOLAB s.r.o.**  
průvz laboratoře  
Daimlerova 1172/5  
301 00 Plzeň-Borská pole  
tel. 377 823 323, tel./fax: 377 822 029

Požadované zkoušky – typ rozboru: **chl VK**

Pozn.: VR- vodoprávní rozhodnutí; NV – nařízení vlády  
Vzorek typ A – 2 hod. á 15 min., Vzorek typ B – 24 hod. á 2 hod.

Externí poskytovatel služeb: **ano - ne**

Požadované zkoušky: .....

Podpis (razítko) objednatele:

Odběru vzorku přítomen (podpis):